

ALTERAÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DO RELÉ RA221 PELO RELÉ RA25A



Modelo descontinuado



Novo modelo

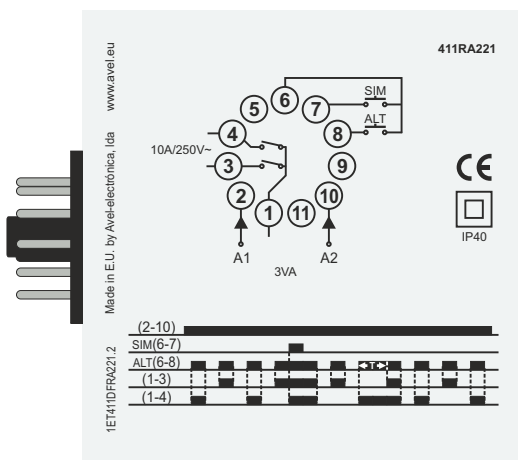


Diagrama de funcionamento RA221

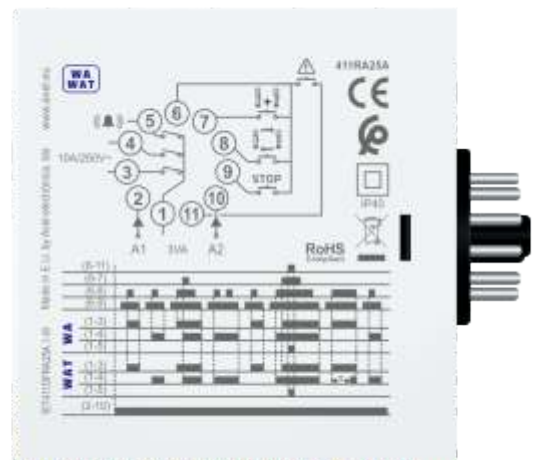



Diagrama de funcionamento RA25A

- Acrescentar uma ligação (*shunt*) entre os pinos 8 e 9 do RA25A; Manter as restantes ligações.

NOTA 1: O Comutador do relé RA25A deverá ser colocado na posição referente à aplicação WAT;

NOTA 2: Temporização de 10 min para acionamento automático da simultaneidade;